

担当者使用欄	
会社名	三井物産フォーサイト株式会社

事業所名	東品川地冷事業所	氏名	菱田 昌志	
職 種	設備 (地冷プラント)	性別・年齢	男性	40 歳

タイトル	薬液投入時、誤って別の薬品を投入しそうになった			
いつ	2023年2月7日(火) 午前 10 時 30 分ごろ			
どこで	冷凍機室			

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で

ボイラー及び冷凍機の薬液を薬液タンクに補充する為、複数の薬液を用意していた

ヒヤットとした・ハットとしたこと

薬液投入時、違う薬品を投入しそうになった。違う薬品を混ぜてしまうと有毒なガスが発生する可能性もあり、設備のみならず人体にも悪影響を及ぼすことも懸念される

自分自身の状況 (該当する項目の口をクリック)

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 見えにくかった | <input type="checkbox"/> 忘れていた | <input checked="" type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input checked="" type="checkbox"/> 無意識だった | <input type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせっていた | <input type="checkbox"/> その他 () |

原因

イラスト・写真


確認不足



タンク自体に薬品名は記載されているも
薬品を勘違いし投入してしまう可能性もある

対策

- ・再確認の徹底
- ・薬品タンクの蓋にカラーテープを設置
薬品の種類を一目で判断できる様、差別化させ
ヒューマンエラーのリスクを大幅に低減させた

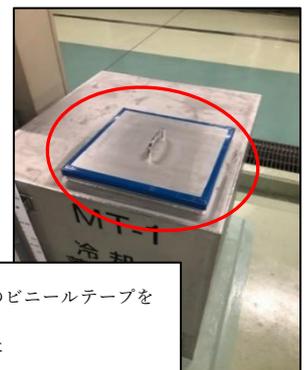

薬液キャップと同じ色のビニールテープを
薬品タンク蓋に貼付した